

NF S 61 937 przy 24VDC

## 301U - 301M

## Informacje ogólne/Caractéristiques générales

Zasilanie / Tension d'alimentation / Operating voltage : Pobór	12-24V DC +/-20%
przdu / Consommation / Consumption :	500 ou-or 250mA
Moc / Puissance / Power :	12 ou-or 6W
Siła trzymania / Force de retenue / Maximal theoretical holding :	300 daN (*)
Przełączanie / Pouvoir de coupure / Switching capacity :	REED / 24V DC - 1A (EF300ENCCTC CA)
Temperatura pracy / Température de fonctionnement	-10°C +55°C
Stopień ochrony / Indice de protection / IP Rating :	IP20
Waga / Poids / Weights :	2 KG




(\*) Forces de retenue maximales pour des mises en œuvre respectant les conditions de pose optimales

Maximal theoretical holding forces for implementations fulfilling optimal installation conditions

(\*) Maksymalna teoretyczna siła trzymania w optymalnych warunkach

OZNACZENIE NOMENCLATURE BILL OF MATERIAL	a	b	c	d	e	f	g	h
301U								
301M	1x	1x	1x	1x	1x	4x	2x	1x

## WYMIARY / DIMENSIONS

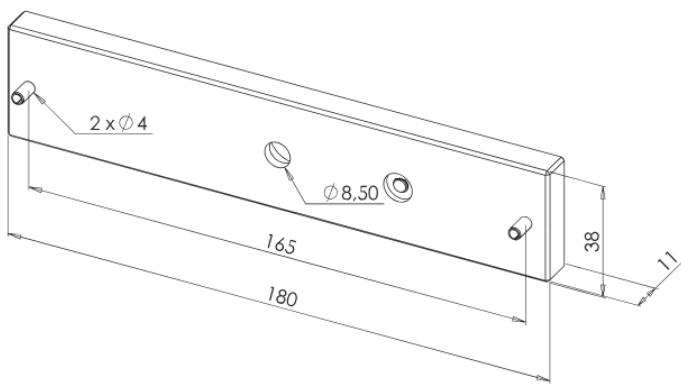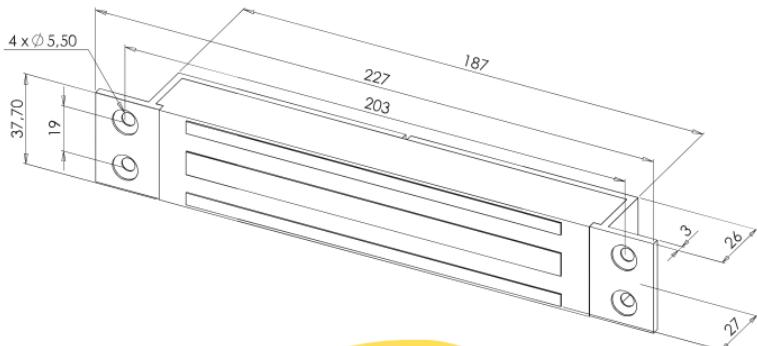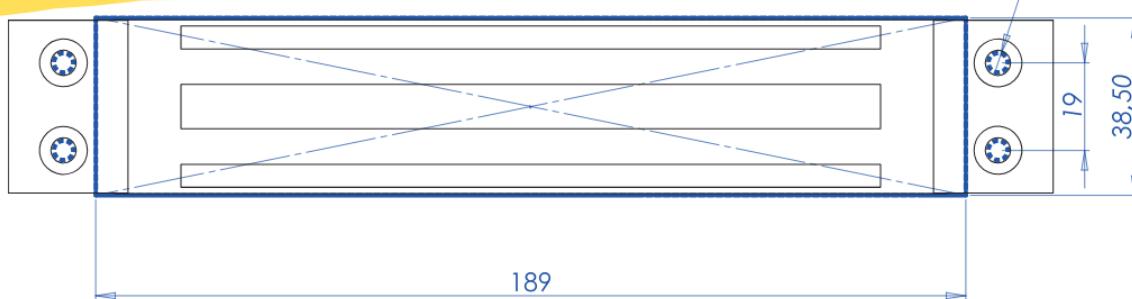WYMIARY PŁYTKI  
DIMENSIONS DE RESERVATION  
DIMENSIONS OF MORTICE

CE

**ZALECENIA PRZED MONTAŻEM**  
**INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AVANT LE MONTAGE**  
**GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS**

PL

-Montować należy tylko zgodnie z przeznaczeniem. -Producent nie odpowiada za ewentualne straty wynikłe z błędów instalacji i nie zachowania środków bezpieczeństwa. -Montaż, konserwacje i naprawy powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.


FR

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée. - Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité. - Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.

EN


- Use this equipment only for an adapted application. - The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled. - Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.

**MONTAŻ**  
**CONFIGURATIONS DE POSE**  
**INSTALLATION DIAGRAMS**

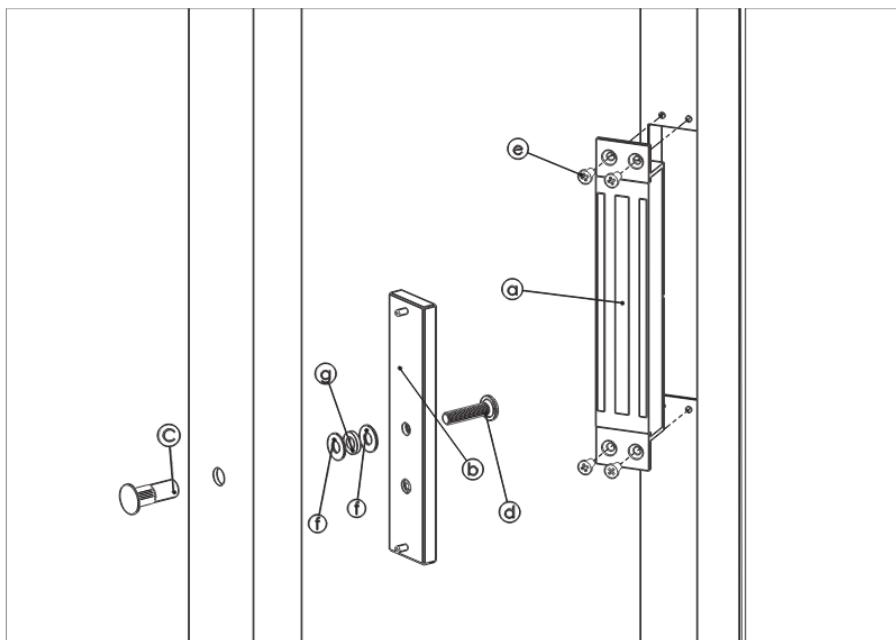

Insérer la rondelle caoutchouc (j) entre les rondelles métalliques (i) en évitant de serrer l'ensemble trop fortement afin de conserver la mobilité de la contreplaqué. Insert the rubber washer (j) between the steel washers (i) and do not screw too tightly to keep the armature plate slightly loose.

Włożyć podkładkę kuczukową (j) pomiędzy dwie podkładki metalowe (i) unikając zbyt mocnego dokręcenia utrudniającego potem ruch płytka.

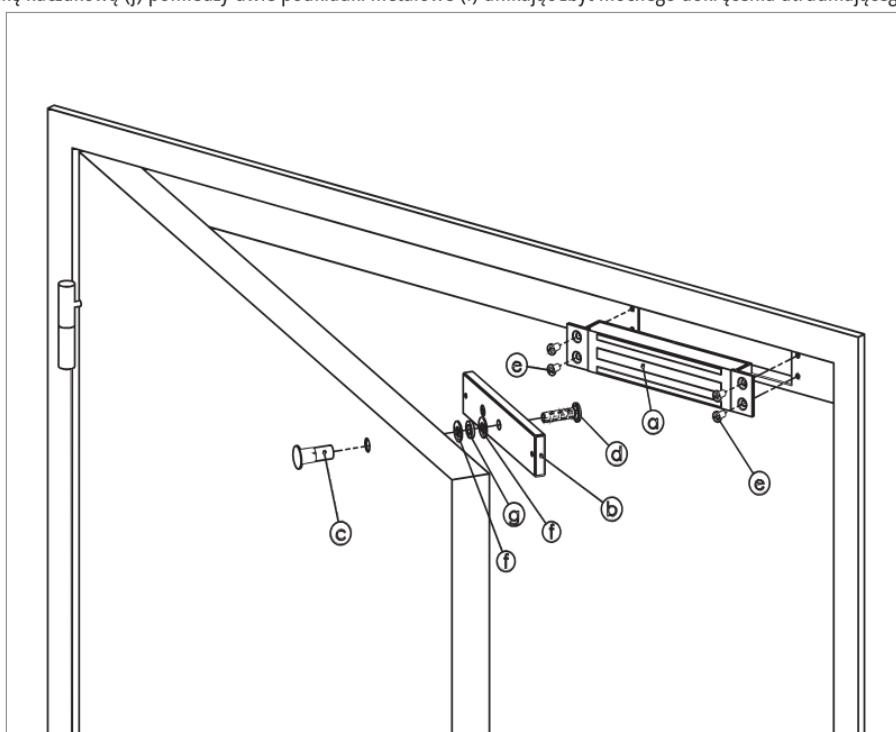


Insérer la rondelle caoutchouc (j) entre les rondelles métalliques (i) en évitant de serrer l'ensemble trop fortement afin de conserver la mobilité de la contreplaqué. Insert the rubber washer (j) between the steel washers (i) and do not screw too tightly to keep the armature plate slightly loose.



Włożyć podkładkę kuczukową (j) pomiędzy dwie podkładki metalowe (i) unikając zbyt mocnego dokręcenia utrudniającego potem ruch płytka.

PODŁĄCZENIE  
ZASILANIA  
RACCORDEMENT  
CONNECTION

Bornier de raccordement à vis (section max. fils : 1,5 mm<sup>2</sup>)  
Connection screw terminal (câble section: max. 1,5 mm<sup>2</sup>)

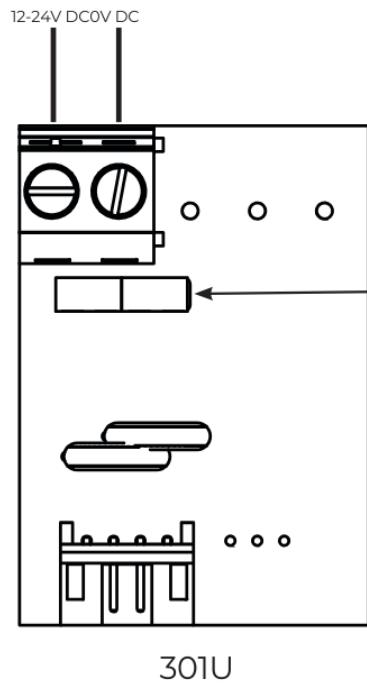

301U

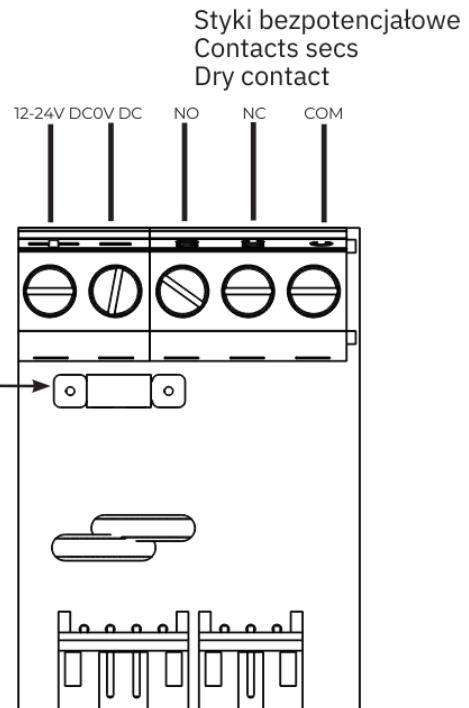

301M

### **⚠ UWAGA - Attention - Caution :**

- Veiller à respecter la polarité indiquée.
  - Utiliser une tension conforme à celle indiquée.
  - Vérifier la position des cavaliers avant de brancher la ventouse à sa source d'alimentation.
- Le non-respect de la polarité, l'emploi d'une tension inappropriée ou une mauvaise position des cavaliers ne sont pas couverts par la garantie et peuvent causer des dommages irréversibles au produit.
- S'assurer d'un alignement parfait entre contreplaqué et ventouse.


- Make sure to observe correct polarity.
- Use correct input voltage as specified.
- Check jumper settings before connecting the lock to its power supply.

Incorrect polarity, wrong input voltage or wrong jumper position may damage the product. These failures are not covered by the product warranty.  
Check for perfect alignment between armature plate and magnet.

- Montować zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
- Uwzględnić wskazany poziom napięcia
- Przed podłączeniem zasilania sprawdzić położenie przełączników.
- Upewnić się że zwora i płytka mocująca są dokładnie spozycjonowane.
- Jeśli montaż nie odbywa się zgodnie z zaleceniami, producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane takim użytkowaniem i tak użytkowany produkt nie podlega ochronie gwarancyjnej.

Zgodność z NF S 61 937  
przy 24VDC  
Conformité NF S 61 937  
24V DC


Vers énergie de commande et de puissance, 24VDC  
+-

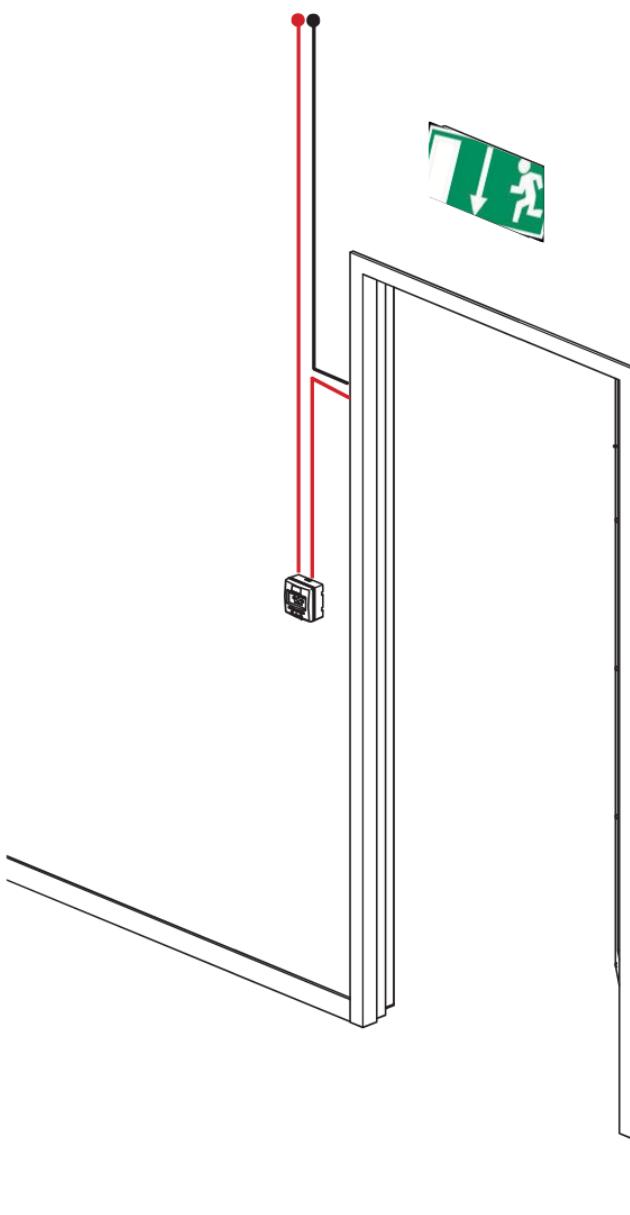


+ 24V DC  
0V DC

- Vers énergie de commande et de puissance et déclencheur manuel de sécurité

301U

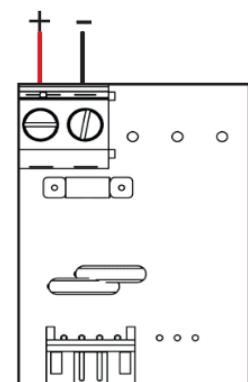

301M

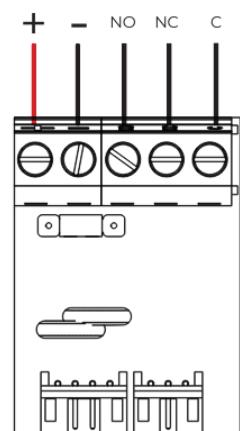

#### OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION

Conformément à la réglementation en vigueur, les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) sont soumis à des règles générales minimales d'exploitation et de maintenance, définies dans les normes NF S 61-932 (installation) et NF S 61-933 (maintenance).

Cette norme stipule que les dispositifs de verrouillage pour issue de secours doivent faire l'objet de vérifications quotidiennes, périodiques et générales.

##### Opérations de vérification quotidienne

- Examen de la position d'attente des dispositifs de verrouillage des issues de secours. (D.A.S. prêt à être déverrouillé)
- Constat de l'intégrité des dispositifs de commande se situant au niveau d'accès 0.

##### Opérations de vérification périodique

Un essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours doit être réalisé avec une périodicité mensuelle.

##### Opérations de vérification générale

Il est recommandé qu'elle soit triennale. Elle concerne l'examen de l'ensemble du système de sécurité incendie, ainsi que la vérification de la réalité des actions de maintenance (enregistrement des essais).